


Anlage 3a – Muster Messaufbau

Abrechnung der Messlokation gemäß § 3 Nr. 24a und/oder Nr. 24b EnWG

Folgende Anschlusssituation besteht vor Ort und entspricht dem § 3 Nr. 24a und/oder 24b EnWG

Messschema

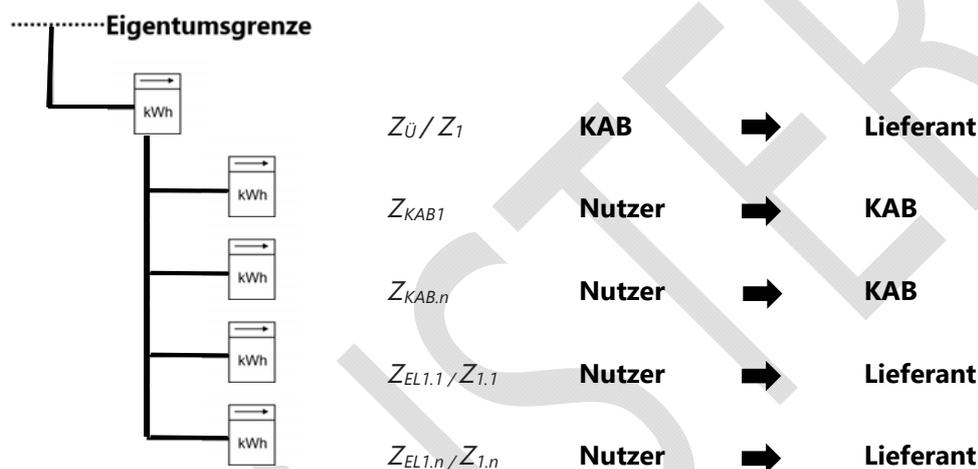

$Z_{\dot{U}} / Z_1$

= Hauptmessung / Übergabemessung / Summenmessung
→ SLP und/oder RLM
berechnete Marktlokation

$Z_{KAB1} - Z_{KAB,n}$

= vom Kundenanlagenbetreiber versorgter Zähler

$Z_{EL1,1} - Z_{EL1,n} / Z_{1,1} - Z_{1,n}$

= vom Energielieferanten versorgter Zähler
→ SLP und/oder RLM

Hinter der Hauptmessung befinden sich Untermessungen, die zum einen durch den Kundenanlagenbetreiber (KAB) und zum anderen durch Energielieferanten (EL) versorgt werden können.